


Zpětné klapky

série ARK • ARK1

Přetlakové klapky

s nastavitelným přetlakem
série ARK2

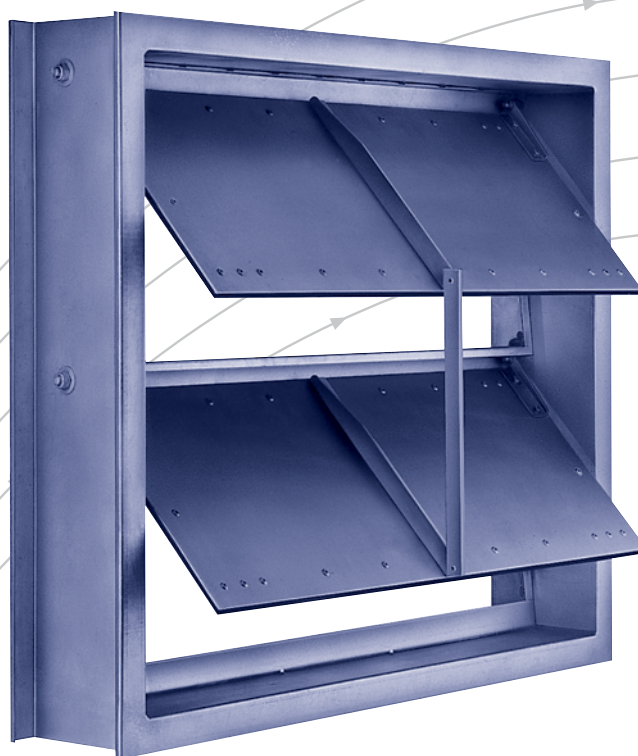

TROX[®] TECHNIK

TROX GmbH
organizační složka
Ďáblická 2
182 00 Praha 8

Telefon +420 2 83 880 380
Telefax +420 2 86 881 870
e-mail trox@trox.cz
[http:// www.trox.cz](http://www.trox.cz)

Obsah • Popis

Popis _____	2
Provedení _____	3
Velikosti k dodání • Detaily instalace _____	3
Technická data _____	3
Informace pro objednání _____	4

Zpětné klapky série ARK a ARK1 jsou určeny k uzavírání jednotlivých částí vzduchotechnických zařízení. Při chodu ventilátoru se lamely zpětné klapky více nebo méně otevírají v závislosti na rychlosti vzduchu. Při odstavení ventilátoru se lamely samy uzavřou. Tím se zabrání, aby vzduch nevnikal do zařízení, které nejsou v provozu.

Přetlakové klapky ARK2 se používají ve vzduchotechnických zařízeních pro prostory, kde není dovoleno překročit definovaný přetlak vzduchu. Při překročení definované tlakové difference se lamely uvolní. Špičky tlaku, které vznikají např. rychle se uzavírajícími protipožárními nebo uzavíracími klapkami, se tak bezpečně odstraní.

ARK



ARK1



ARK2



Série ARK (se spojenými lamelami) k použití v zařízeních s variabilním průtokem.

Série ARK1 (s nastavitelnými dorazovými prvky k omezení úhlu otevření lamel) k použití v zařízeních s konstantním průtokem.

Přípustné montážní polohy: horizontální a vertikální

Série ARK2 (s permanentními magnety, k udržení lamel v uzavřené poloze až do stavu dosažení požadovaného přetlaku. Použití např. pro CHÚC.

Přípustná montážní poloha: pouze vertikální !

